

**Conformità**

Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

**Descrizione**

Palo per illuminazione in acciaio UNI EN 10219 e ghisa UNI EN 1561, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma misure e modanature varie al disegno che del progetto fa parte integrante. Il palo è composto come segue:

palo (A) in acciaio a sezione circolare zincato a caldo, composto da due tubi aventi le seguenti dimensioni: diam. cm 12,7 x 80 - diam. cm 10,2 x 300. Il palo è predisposto per il fissaggio con flangia (diam. cm 24,6 - spess. cm 1,5) ad un plinto di fondazione (P) ed è dotato di:

una boccola M10 predisposta per la messa a terra;  
 un'asola (B - h. cm 18,6 x 4,5) idonea per il montaggio di morsettiere in classe II di isolamento con o senza fusibile (mod. Conchiglia);


sei grani M10 (C) per il fissaggio della cima;

1° basamento in ghisa realizzato in un'unica fusione alto cm 112,5, caratterizzato da un elemento tronco conico con base circolare (diam. cm 27,5), provvisto di portello di ispezione di cm 11 x h 32, sormontato da tre anelli (diam. cm 14,5).

L'altezza totale è di cm 380.


**Protezione delle superfici**

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

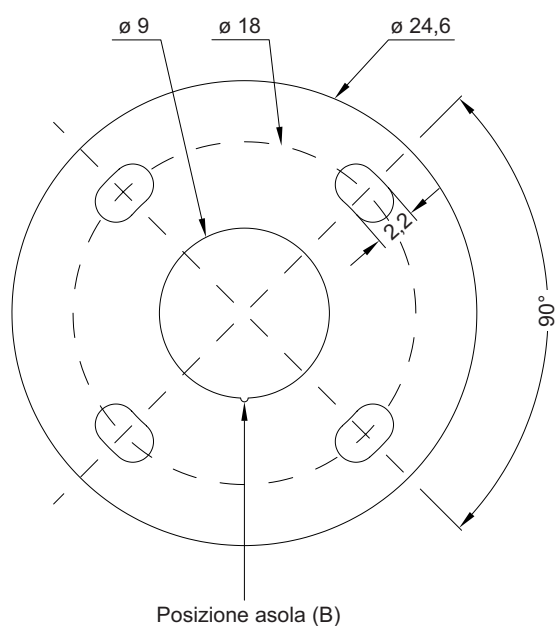


Posizione asola (B)

Pianta flangia  
Scala 1:4

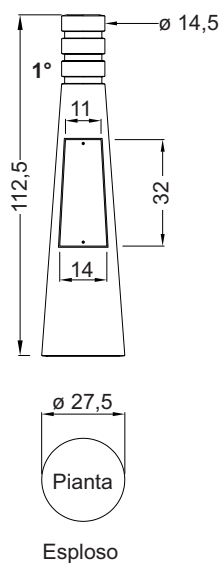

Esploso

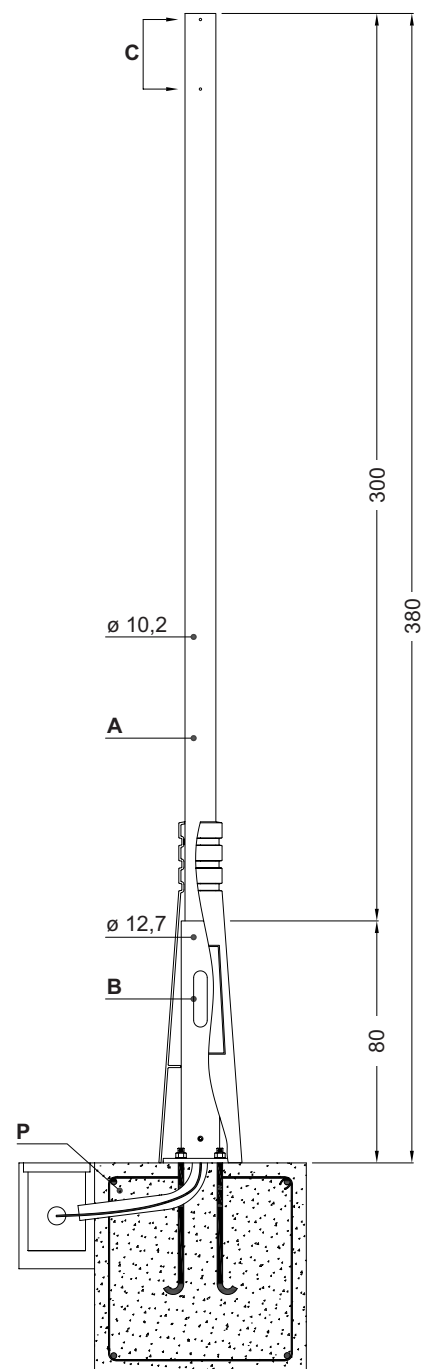

Sezione